بسمه تعالی

گواهی تاییدیه آزمون خوردگی در مه نمکی

با احترام گواهی می‌شود آزمون **SALT SPRAY** بر اساس استاندارد **ASTM-B368 (CASS)** برای پوشش الکترولس نیکل (ENP)، محصول **شرکت آبکار عیار سنج سپاهان** با کد محصول **ABSAN-116** و محصول شرکت **Schlotter** با کد محصول **SLOTONIP 70A** در تاریخ **۱۳۹۴/۱۰/۵** به مدت ۴۸ ساعت در دستگاه و ۴۸ ساعت در اتمسفر انجام گرفت. نتایج آزمون بر اساس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران **ISIRI 10315** مورد بررسی قرار گرفته است و به شرح ذیل اعلام می‌شود.

RESULTS

Blistering (Numbers)	amounts of stain* (Numbers)	Weight loss (g/m^2)	SAMPELS
None	21	59	#1
None	16	45	#2

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advanced Materials Research Center

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
تلفن: ۰۳۱-۴۲۲۹۲۶۵۹
فکس: ۰۳۱-۴۲۲۹۱۰۰۸

بسمه تعالی

#1پوشش SLOTONIP 70A به‌ضخامت ۳±۴۰ قبل از شستوشو	#2 پوشش ABSAN-116 به‌ضخامت ۳±۴۰ قبل از شستوشو

	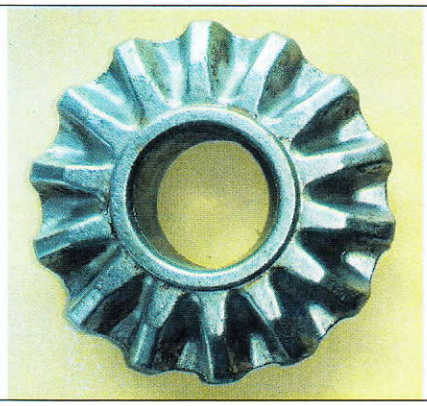
#1 پوشش SLOTONIP 70A به‌ضخامت ۳±۴۰ بعد از شستوشو	#2 پوشش ABSAN-116 به‌ضخامت ۳±۴۰ بعد از شستوشو

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advanced Materials Research Center

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرکز تحقیقات مواد پیشرفته
تلفن:۰۳۱-۴۲۲۹۲۶۵۹
فکس:۰۳۱-۴۲۲۹۱۰۰۸